


Energetikai szakreferens Éves jelentés 2024

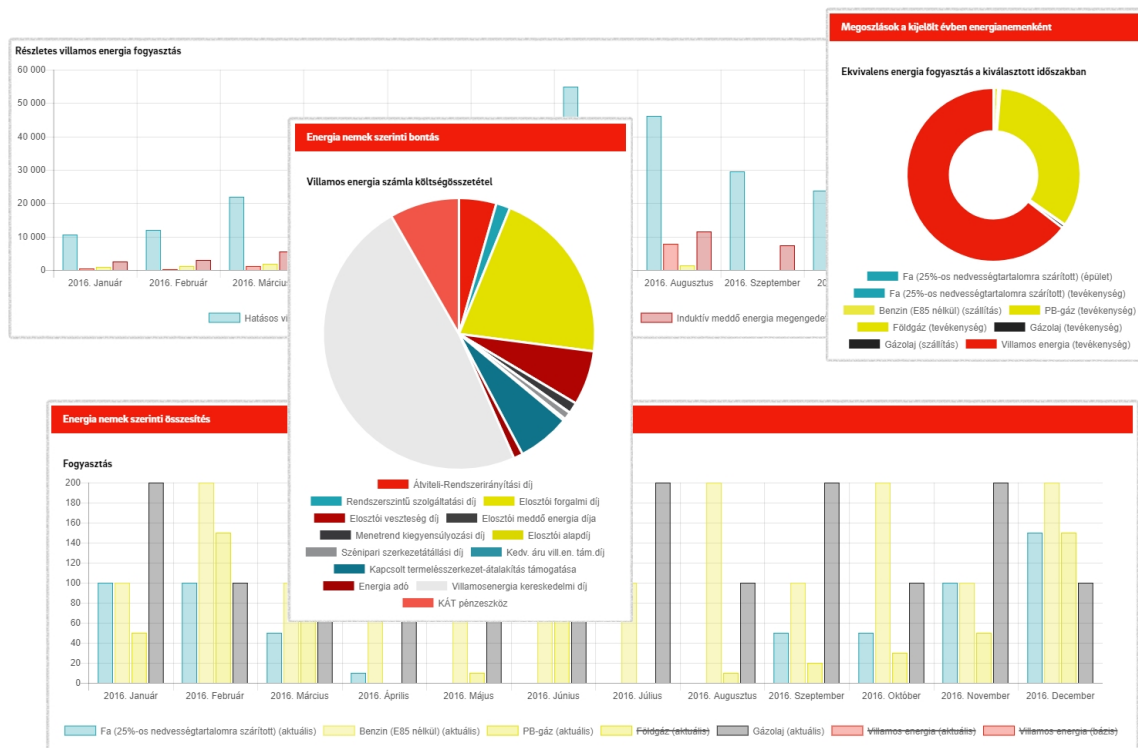

Készítette: E.ON MyEnergy Kft.

Filinger Eurotrans Kft. részére.

Tartalomjegyzék

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása	2
1.1 Céghatár	2
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként	2
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként	3
1.4 Energianemek szerinti összesítés	4
1.5 Fogyasztási helyek	5
1.6 Energianemek szerinti bontás	6
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése	11
3. Szakreferens tevékenysége	12


1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Céghatárak

Cégnév	Filinger Eurotrans Kft.
Adószám	11534770220
Cím	8913 Lakhegy, Rákóczi F. u. 12.

1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként

Ekvivalens energia fogyasztás

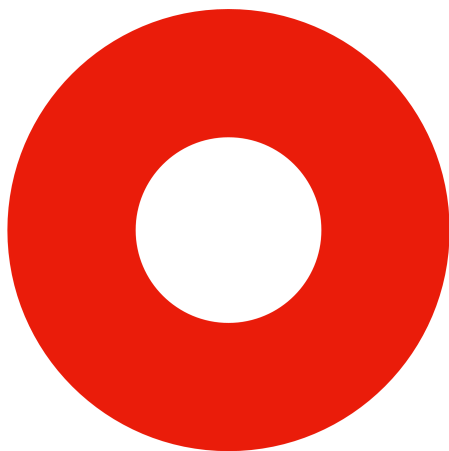


Villamos energia:
813 772 kWh

CO2




Villamos energia:
297,027 t

1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként

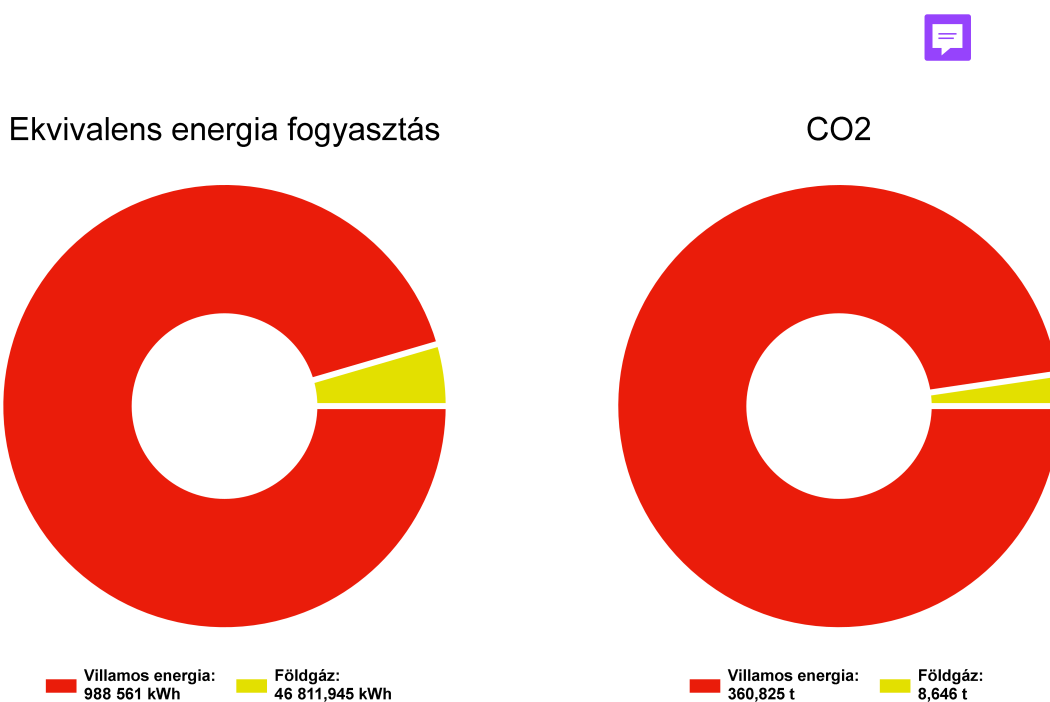

A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévet megelőző évet jelöli.

1.4 Energianemek szerinti összesítés

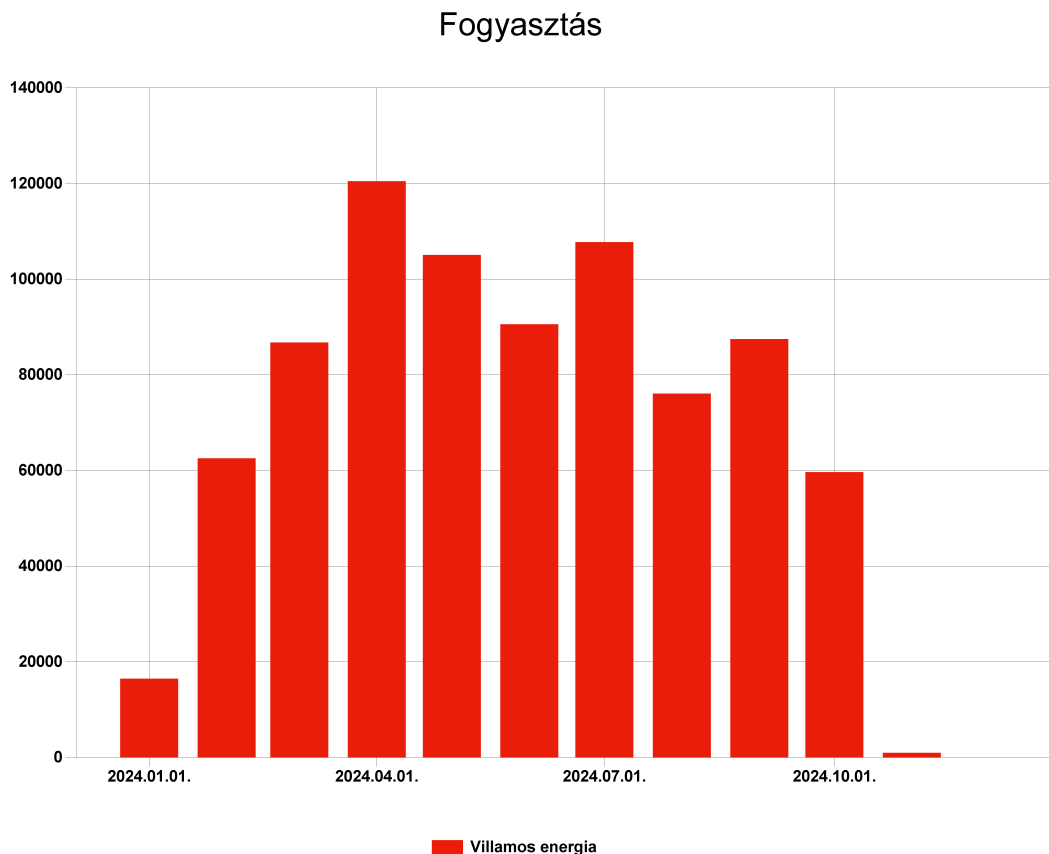

A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiatípusát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakokra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük, keresse fel a weboldalt a <https://szakreferens.eon.hu> címen.

A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is), melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.

Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiatípust is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.

FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.

1.5 Fogyasztási helyek

Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.


FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.

POD	Energiatípus	Ajánlás
39N0400955220009	Földgáz	-
39N040311572000G	Földgáz	-
HU000110-11-S0000000000000896339	Villamos energia	-
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	Villamos energia	-

Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok

POD	Dátum	Hatásos Fogyasztás (kWh)	Induktív (kVArh)	Kapacitív (kVArh)	Megengedett ind. túllépés (kVArh)	Max teljesítmény (kW)	Lekötött teljesítmény (kW)	Induktív túllépés (kVArh)
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-01	15194	264	1694	3798,5	87	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-02	60393	5602	1016	15098,25	307	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-03	84477	8960	774	21119,25	295	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-04	118280	15294	460	29570	316	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-05	102767	12626	448	25691,75	295	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-06	88471	9553	630	22117,75	297	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-07	106698	14672	336	26674,5	304	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-08	75012	9865	423	18753	292	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-09	86444	11557	213	21611	300	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-10	58593	7887	488	14648,25	295	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-11	0	0	0	0	0	0	0
HU000110F11-U-FILINGER-KFT-CSIPK-	2024-12	0	0	0	0	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-01	1259,274	0	0	314,819	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-02	2137,244	0	0	534,311	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-03	2284,565	0	0	571,141	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-04	2211,299	0	0	552,825	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-05	2285,165	0	0	571,291	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-06	2092,93	0	0	523,232	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-07	1062,065	0	0	265,516	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-08	1061,957	0	0	265,489	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-09	1027,5	0	0	256,875	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-10	1061,774	0	0	265,444	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-11	959,226	0	0	239,806	0	0	0
HU000110-11-S00000000000000896339	2024-12	0	0	0	0	0	0	0

Földgáz fogyasztás

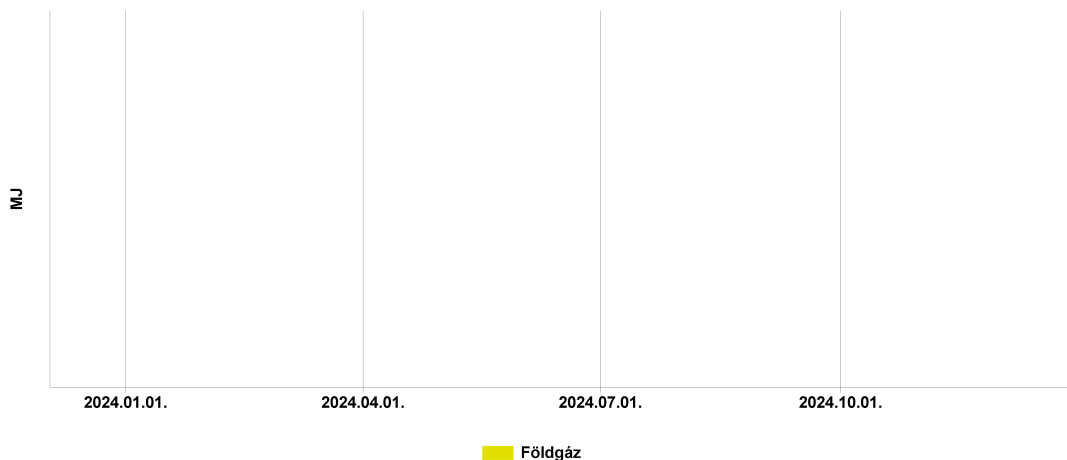

Pénzügyi ellenőrző tábla

Földgáz	Fogyasztás (MJ)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO2 (t)	Költség (Ft)
2024.01.	0	0	0	0
2024.02.	0	0	0	0
2024.03.	0	0	0	0
2024.04.	0	0	0	0
2024.05.	0	0	0	0
2024.06.	0	0	0	0
2024.07.	0	0	0	0
2024.08.	0	0	0	0
2024.09.	0	0	0	0
2024.10.	0	0	0	0
2024.11.	0	0	0	0
2024.12.	0	0	0	0

Földgáz számla részletező

Az energetikai szakreferens folyamatosan nyomon követi a gazdálkodó szervezet energiafogyasztását. A nyomon követés során nemcsak összesített, hanem energiahordozóra és energianemekre bontott kimutatásban is megtekinthetők az egyes energiahordozók és energianemek fogyasztásának időbeli alakulásai.

Amennyiben Ön egy táblázatot fogyasztási adatok nélkül lát, az energiahordozóhoz tartozó fogyasztási hely, ún.: POD beazonosítása és rögzítése a rendszerben megtörtént; azonban a fogyasztási helyhez tartozó fogyasztási adatok (pl.: kézi adatbevitel, T-görbe, idősoros adatok vagy időszakai számlák) nem kerültek megadásra.

Földgáz számla költségösszetétel

 MSZKSZ díj:	 Energiaadó:	 Kapacitáslekötési alapidj:
0 Ft	0 Ft	0 Ft
 Szagosítási díj:	 Gázfogyasztás:	 Fix rendszerh. díjak:
0 Ft	0 Ft	0 Ft
 Forgalmi díj:		
0 Ft		

2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az elmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail: energetikus@eon.com

3. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.

Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.